


Prova n. 3

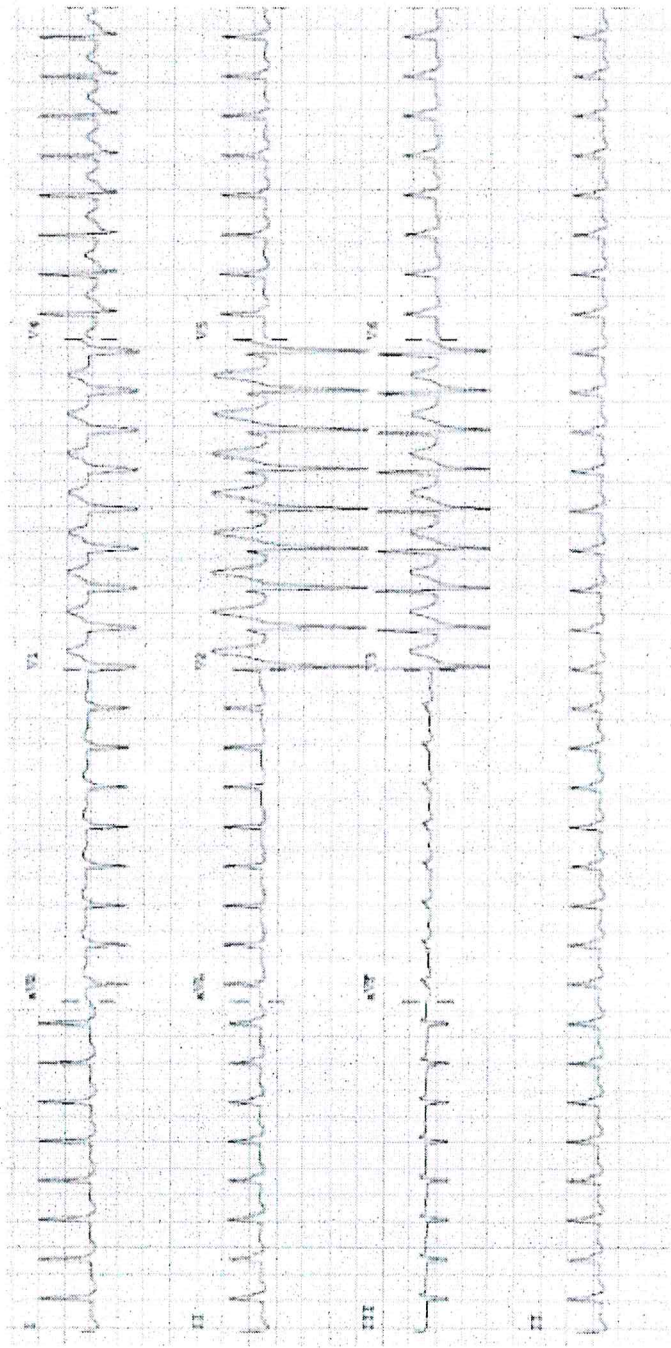

Donna 25 aa ansiosa in ps

[Handwritten signature]

SERIE ABL90 RADIOMETER

ABL90 ABL90_BV_ROOM I393-09DR0397N000 09 03 05/09/2020
REFERTO PAZIENTE Siringa - S 65uL Campione 1283

Identificazioni

Operatore 0058599501
N° di accesso 0058599501
ID paziente 4309011
Cognome paziente [REDACTED]
Nome paziente [REDACTED]
Sesso Femmina
Data di nascita [REDACTED] 936
Tipo di campione Arterioso
T 37.0 °C
FO₂(I) 25.0 %
Reparto (Paz) SBA651S1

Valori emogas

↓ pH 7.307 [7.350 - 7.450]
↑ pCO₂ 66.8 mmHg [35.0 - 45.0]
↓ pO₂ 74.5 mmHg [75.0 - 100]

Valori ossimetrici

↓ ctHb 9.6 g/dL [12.0 - 16.0]
Hct.c 29.4 % [- -]
↓ sO₂ 94.5 % [95.0 - 99.0]
FO₂Hb 92.5 %
FCOHb 1.7 % [0.0 - 2.0]
FHHb 5.4 %
FMetHb 0.4 % [- 1.5]

Valori calcolati

p50.c 26.98 mmHg
ctO₂.c 5.6 mmol/L
pO₂(a)/FO₂(I).c 298 mmHg

Stato acido-base

↑ cHCO₃⁻(P).c 33.4 mmol/L [22.0 - 29.0]
↑ cHCO₃⁻(P.st).c 29.5 mmol/L [17.0 - 20.0]
↑ cBase(B).c 5.7 mmol/L [-2.0 - 2.0]
↑ cBase(Ecf).c 7.1 mmol/L [-1.0 - 1.0]

Valori elettroliti

cNa⁺ 138 mmol/L [136 - 146]
cK⁺ 4.6 mmol/L [3.5 - 5.3]
cCl⁻ 100 mmol/L [97 - 110]
cCa²⁺ 1.20 mmol/L [1.15 - 1.25]
Anion Gap.c 4.9 mmol/L

Valori metaboliti

↑ cGlu 281 mg/dL [70 - 110]
cLac 0.6 mmol/L [0.5 - 1.6]
ctBil 0.2 mg/dL [- -]

Note

↑ Valore/i sopra l'intervallo di riferimento
↓ Valore/i sotto l'intervallo di riferimento
.c Valori calcolati

Lotto sol. pack IY-77
Stampato 9 04 11 05/09/2020 N° di serie cassetta 1743-271


Lotto sol. pack IR-02
Stampato 9 17 48 05/09/2020 N° di serie cassetta 1772-134

PROVA n. 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROVA n. 3

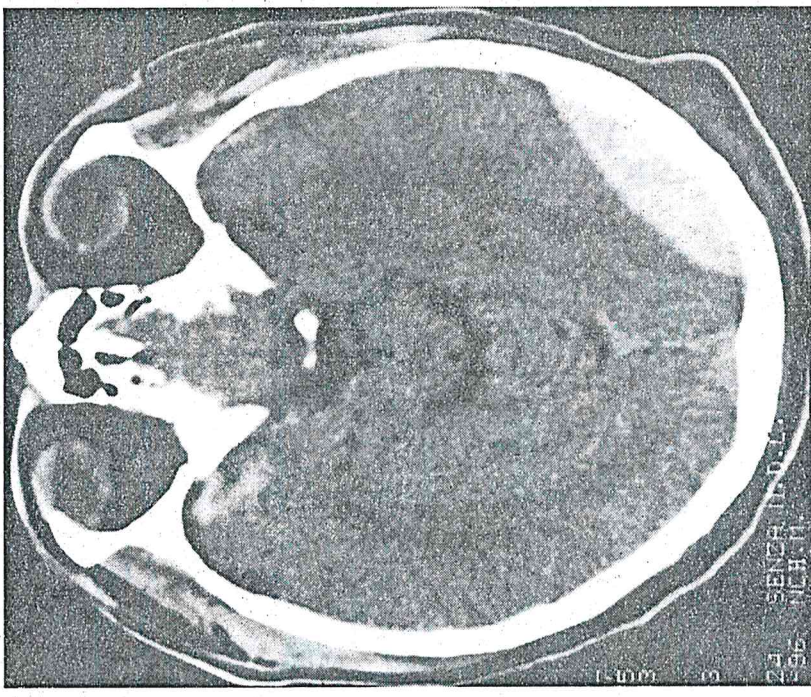

70 aa in TAO

[Handwritten signature]